



## Strukturmerkmale Strom Stromkontor Griesheim GmbH

Angaben nach § 17 Absatz 2 der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV)

Jahreshöchstlast und Lastverlauf gemäß § 17 Abs. 2 Nummer 1 StromNZV  
[Angaben in kW]

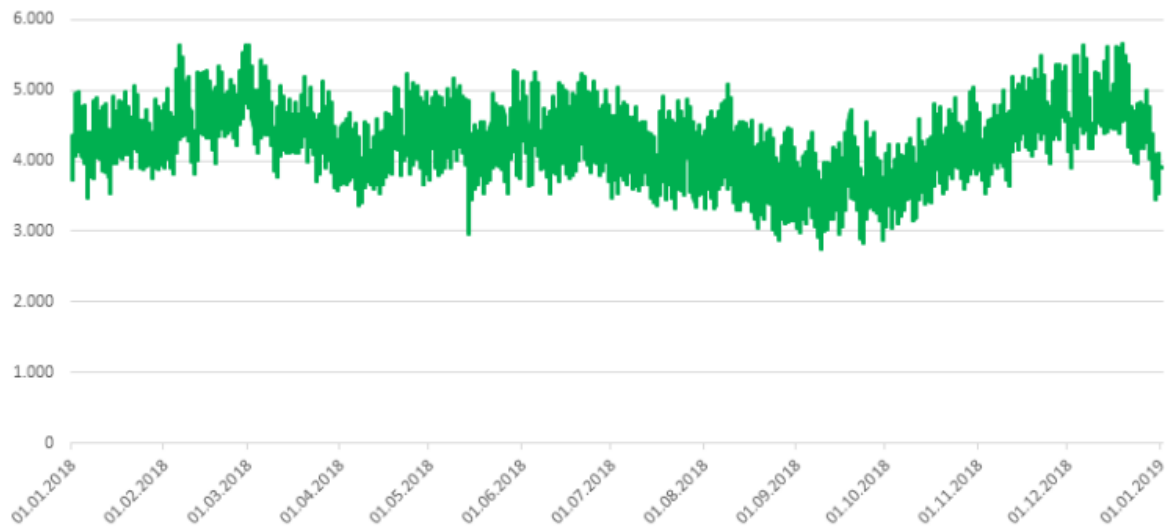


Netzverluste gemäß § 17 Abs. 2 Nummer 2 und 3 StromNZV  
[Angaben in kWh]

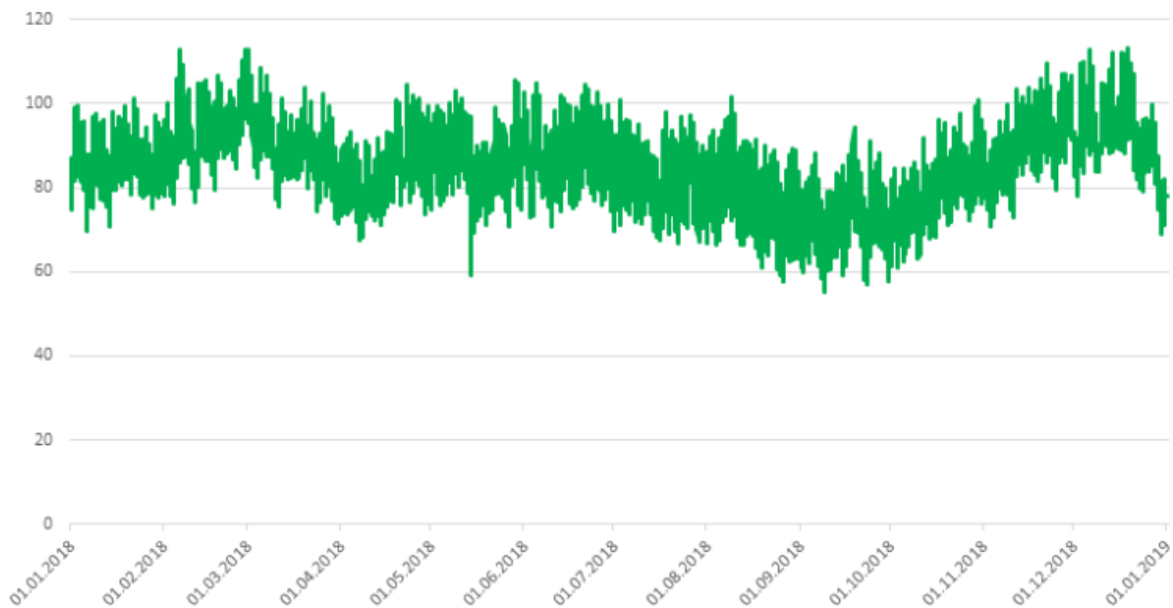

## Netzverluste gemäß § 17 Abs. 2 Nummer 5 StromNZV


[Angaben in kW]

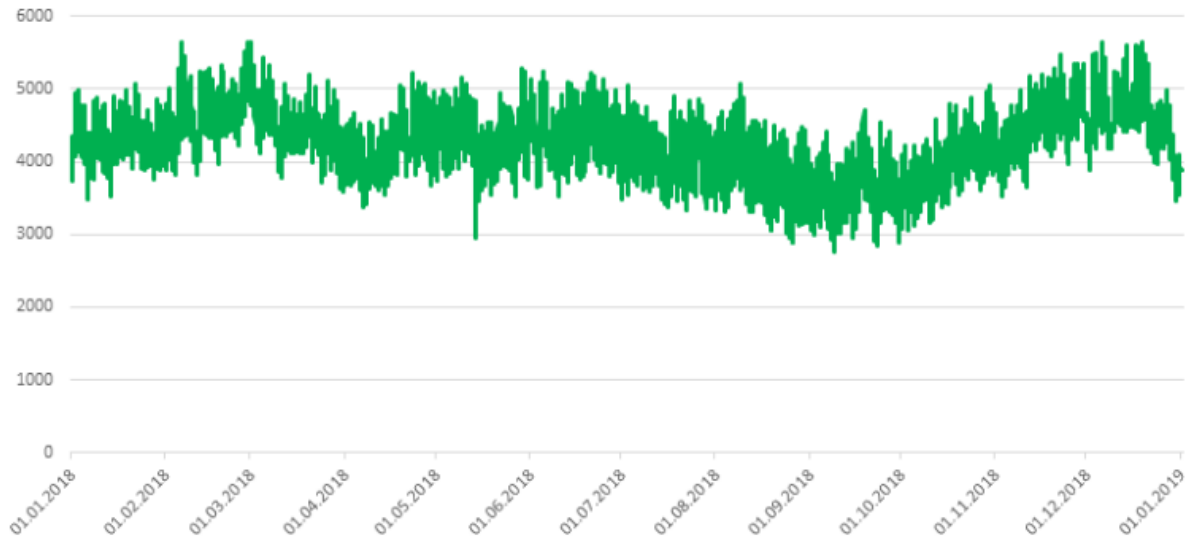

Jahreshöchstlast 5.653 kW


## Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene gemäß § 17 Abs. 2 Nummer 6 StromNZV

Hochspannung [Angaben in kW]

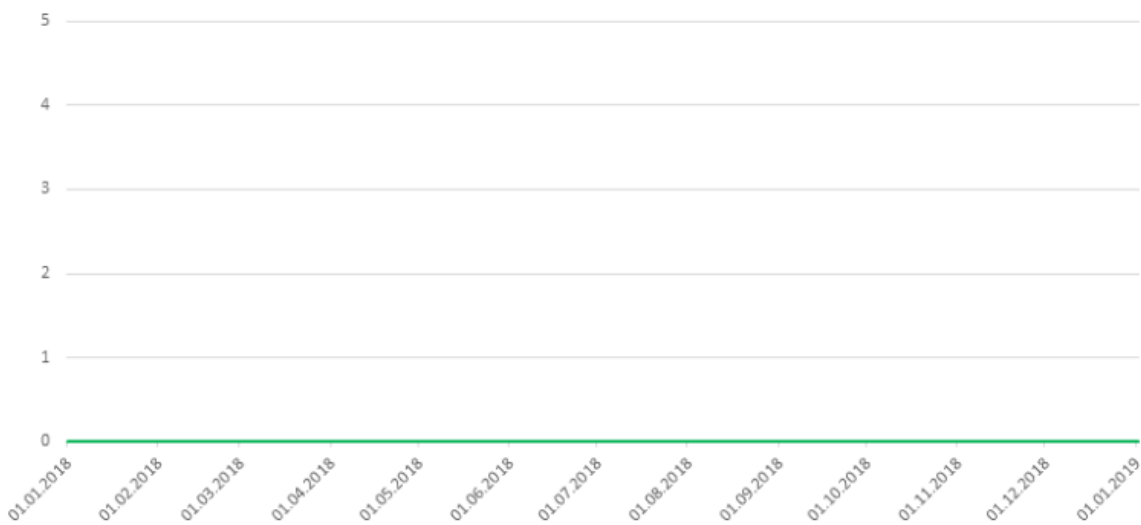

Summe aller Einspeiser in Hochspannung: keine Einspeiser vorhanden

**Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene gemäß § 17 Abs. 2 Nummer 6 StromNZV**  
Mittelspannung [Angaben in kW]

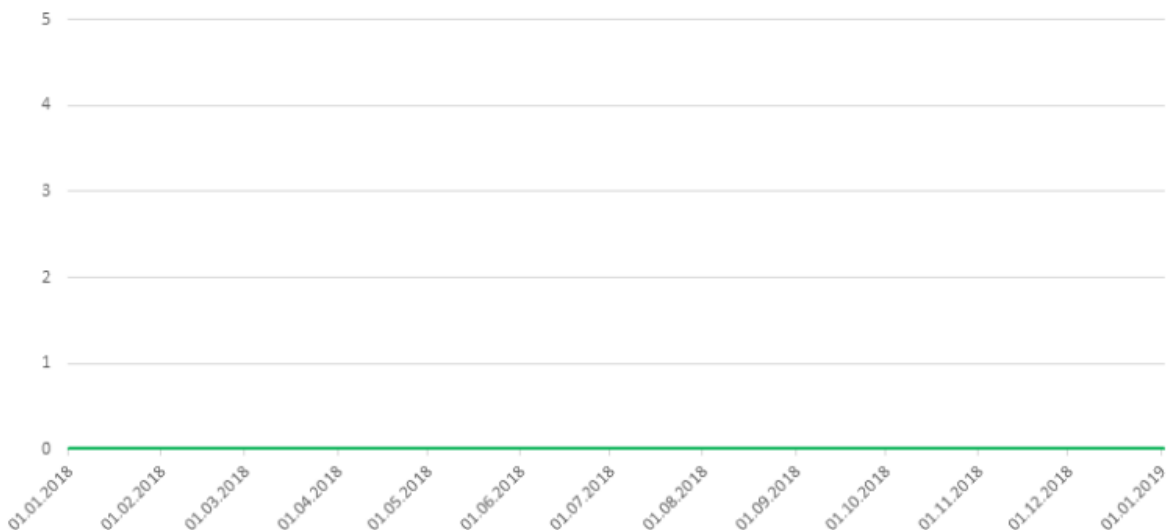

Summe aller Einspeiser in Mittelspannung: keine Einspeiser vorhanden

**Mengen und Preise der Verlustenergie gemäß § 17 Abs. 2 Nummer 7 StromNZV**

Netzverluste 740.375 kWh

Preis: 3,033 ct/kWh

**Angaben nach § 27 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV).**

Stromkreislängen zum 31.12.2018		
§ 27 Abs. 2 Nr. 1 StromNEV		
Spannungsebene	Kabel [km]	Freileitungen [km]
Höchstspannungsnetz (HoS)	-	-
Hochspannungsnetz (HS)	-	-
Mittelspannungsnetz (MS)	23	-
Niederspannungsnetz (NS)	40	-

Installierte Leistung pro Umspannebene zum 31.12.2018	
§ 27 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV	
Spannungsebene	Installierte Leistung [MVA]
HöS/HS	-
HS/MS	-
MS/NS	54,6

Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene in 2018

§ 27 Abs. 2 Nr. 3 StromNEV

Netzebene	Entnommene Jahresarbeit [kWh]
Höchstspannungsnetz (HoS)	-
Hochspannungsnetz (HS)	37.191.928
Mittelspannungsnetz (MS)	36.424.970
Niederspannungsnetz (NS)	17.634.601
Umspannebene	
HöS/HS	-
HS/MS	36.339.416
MS/NS	36.367.055

Anzahl der Entnahmestellen pro Netz- und Umspannebene zum 31.12.2018

§ 27 Abs. 2 Nr. 4 StromNEV

Netzebene	Entnahmestellen [Stück]
Höchstspannungsnetz (HoS)	-
Hochspannungsnetz (HS)	2
Mittelspannungsnetz (MS)	35
Niederspannungsnetz (NS)	206
Umspannebene	
HöS/HS	-
HS/MS	1
MS/NS	

Einwohneranzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31.12.2018

§ 27 Abs. 2 Nr. 5 StromNEV

Spannungsebene	Einwohneranzahl [Stück]
Niederspannungsnetz (NS)	0



Versorgte Fläche nach § 24 Abs. 2 Satz 2 + 3 u. geographische Fläche zum 31.12.2018  
§ 27 Abs. 2 Nr. 6 u. Nr. 7 StromNEV

Bezeichnung	Fläche (km <sup>2</sup> )
Versorgte Fläche	0,81
Geographische Fläche	0,81

Anzahl der Entnahmestellen zum 31.12.2018  
§ 27 Abs. 2 Nr. 8 StromNEV

Art Entnahmestellen	Anzahl (Stück)
Anzahl Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungemessung	244
Anzahl sonstige Entnahmestellen	0

Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers § 27 Abs. 2 Nr. 9 StromNEV:  
Stromkontor Griesheim GmbH

**Die Stromkontor Griesheim GmbH hat das Stromnetz am Standort Industriepark Griesheim, Frankfurt am Main, mit Wirkung zum 01.01.2020 von der Infraside Griesheim GmbH erworben. Die Daten und Preise für die Vorjahre finden Sie auf der Homepage der Infraside Griesheim GmbH unter [www.infraside-griesheim.com](http://www.infraside-griesheim.com).**